

Mätrapport – Ljudabsorption

Mätdatum	2008-12-18	Mätrapportnummer:	200812-P-001
----------	------------	-------------------	--------------


Resultat: Ljudklass A ($\alpha_w=0,9$)

Konstruktion:

Itaab Metalltak med ljudfilt. Öppen area 20%. Hålbild: $\varnothing 5\text{mm}$, fyrkantsdelning 10mm.Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m³.

Konstruktionshöjd: 40mm (=dikt an)

Ljudkurva:

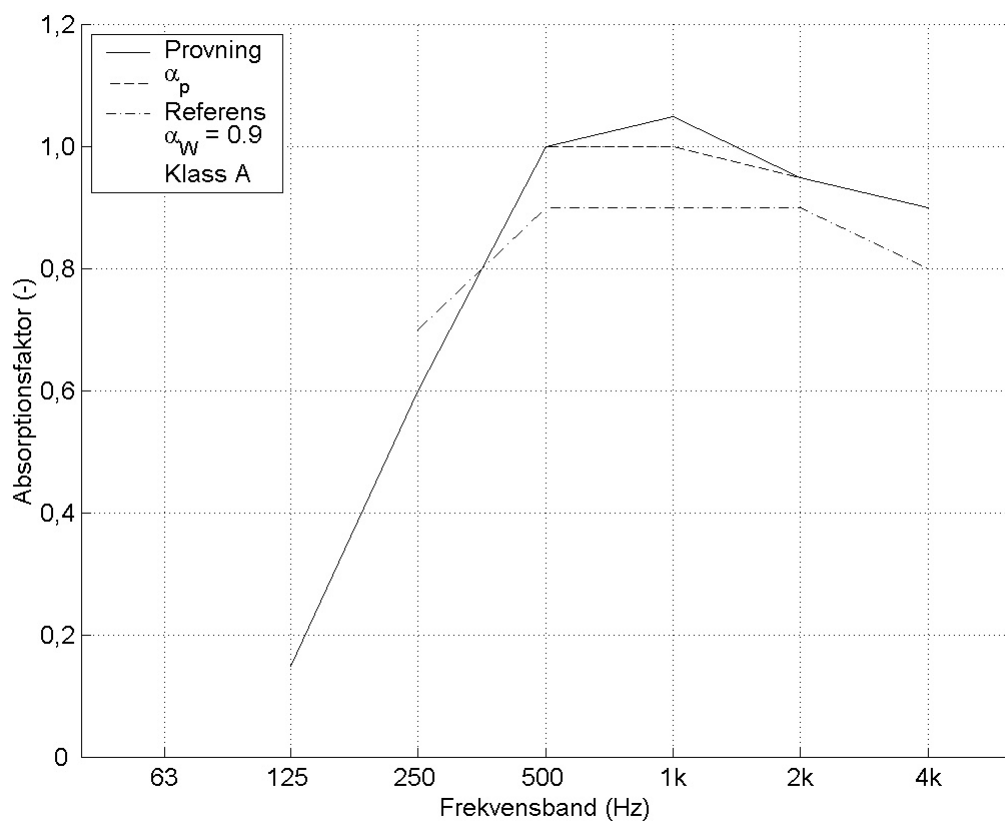

ITAAB TRADING AB