

Mätrapport – Ljudabsorption

Mätdatum 2008-12-18

Mätrapportnummer: 200812-P-002


Resultat: Ljudklass A ($\alpha_w=1,0$)

Konstruktion:

Itaab Metalltak med ljudfilt. Öppen area 20%. Hålbild: $\varnothing 5\text{mm}$, fyrkantsdelning 10mm.Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m³.

Konstruktionshöjd: 200mm.

Ljudkurva:

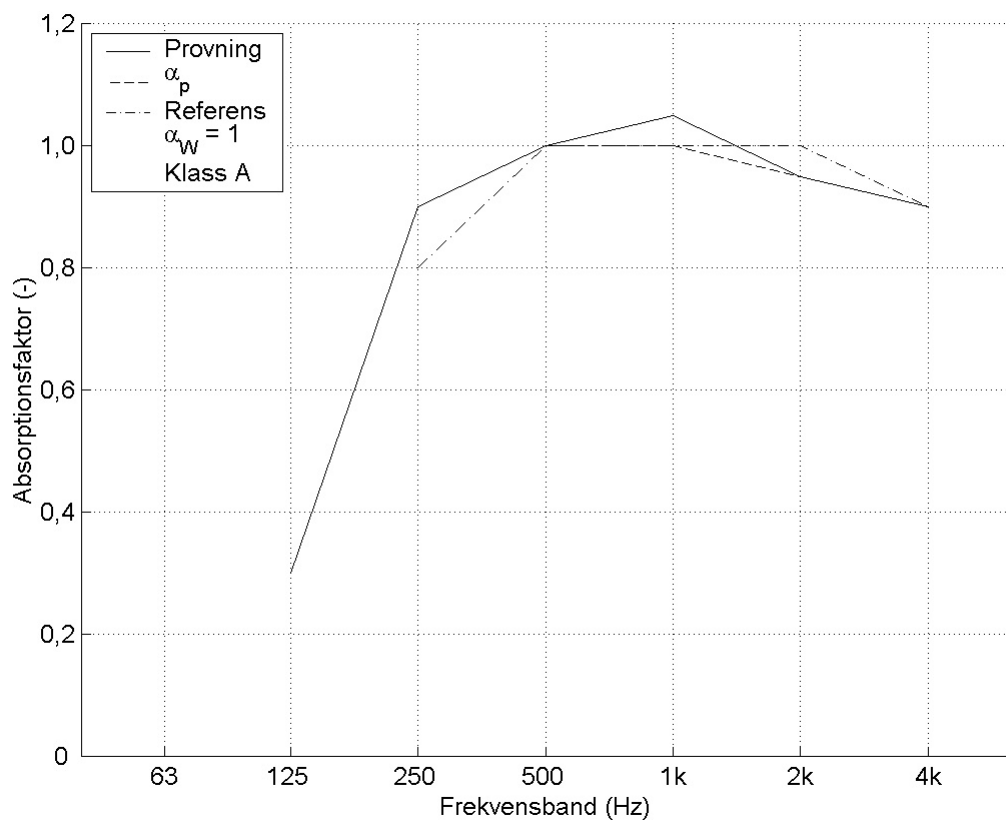

ITAAB TRADING AB



LUXALON[®]

Oasis Qt[™]

ITAAB TRADING AB

Box 1211, 701 12 ÖREBRO. Besöksadress: Droskvägen 23. Telefon: 019-22 51 90. Fax: 019-22 56 44. www.itaab.com, info@itaab.com