

Mätrapport – Ljudabsorption

Mätdatum: 2008-12-18

Mätrapportnummer: 200812-P-003


Resultat: Ljudklass A ($\alpha_w=1,0$)

Konstruktion:

Itaab Metalltak med ljudfilt. Öppen area 20%. Hålbild: $\emptyset 5\text{mm}$, fyrkantsdelning 10mm.Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m³.

Konstruktionshöjd: 400mm.

Ljudkurva:

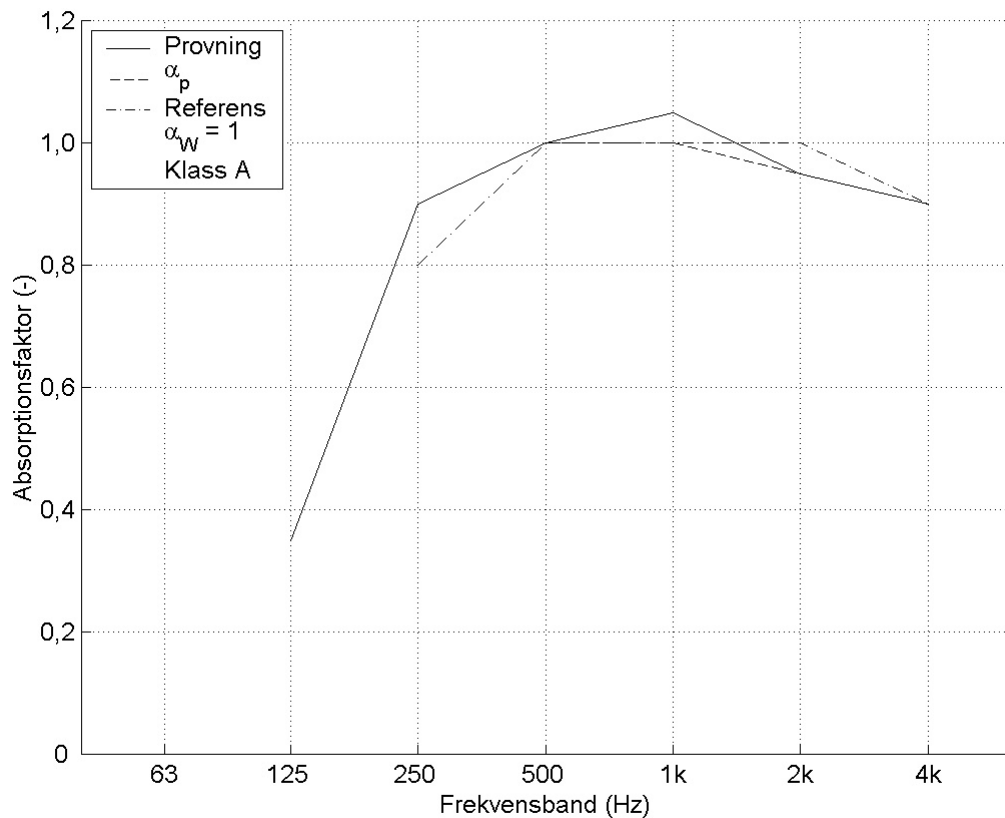

ITAAB TRADING AB