

Mätrapport – Ljudabsorption

Mätdatum: 2008-12-18

Mätrapportnummer: 200812-S-004

Resultat: Ljudklass A ($\alpha_w=0,9$)


Konstruktion:

Itaab sträckmetalltak. Öppen area 44%. Hålbild: 12x6mm (maskdim.-sträckmetall)

Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m³.

Konstruktionshöjd: 40mm (=dikt an).

Ljudkurva:

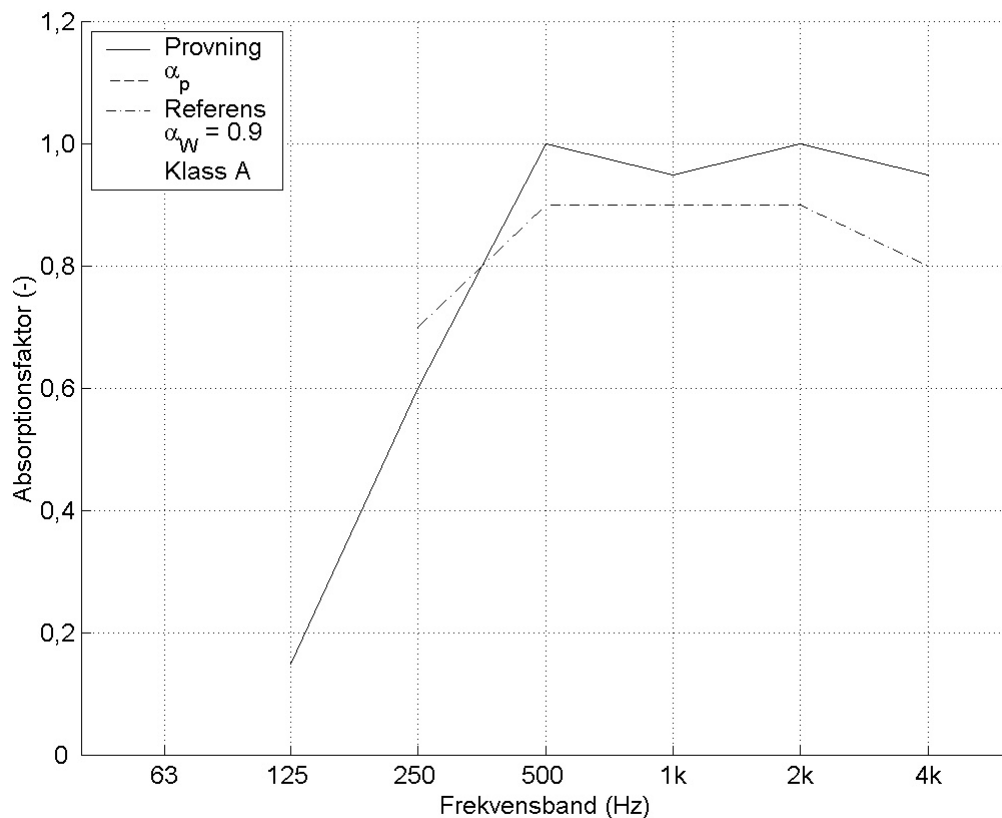

ITAAB TRADING AB